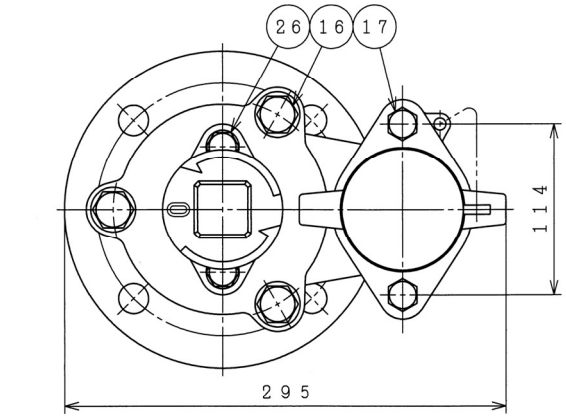



右回り開きの場合

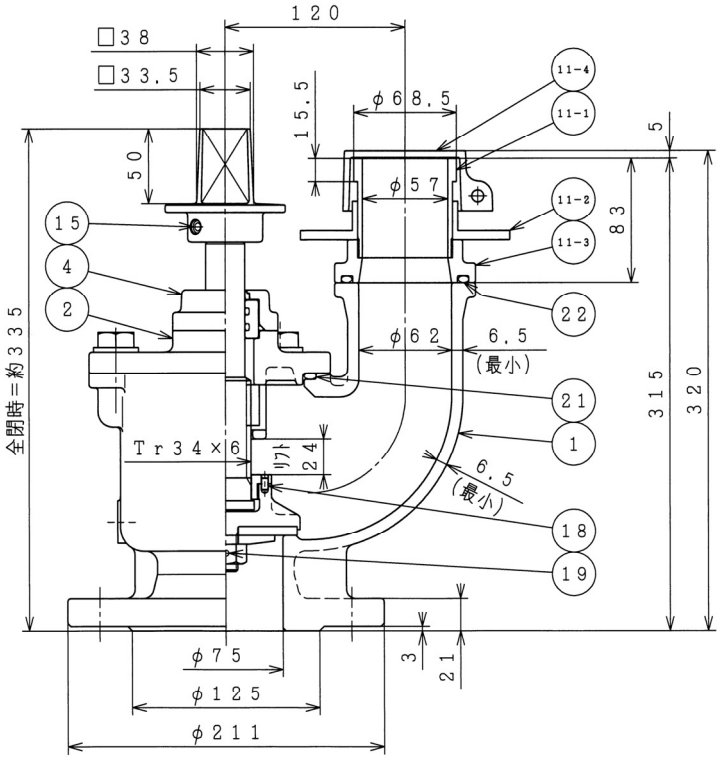

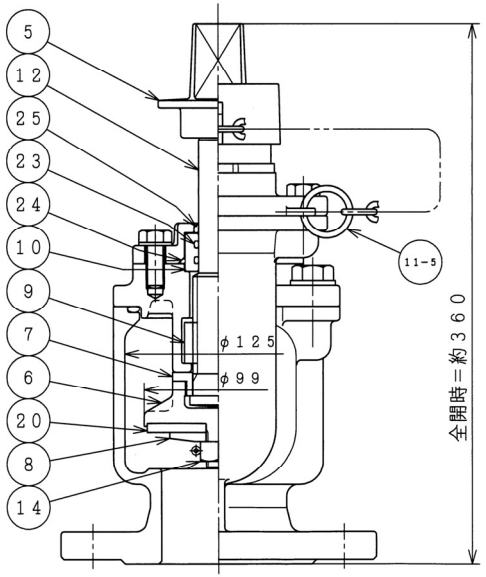

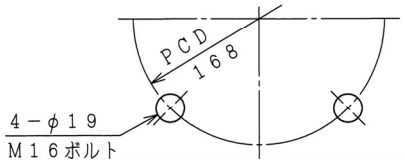

記号 MARKS	年月日 DATE	改訂記事 REVISION	担当 DESIGN	承認 APPROVED
△				
△				

品番 NO.	名称 NAME OF PARTS	材料 MATERIAL	数量 Q'TY	備考 REMARKS
26	六角ボルト・平座金	SUS304	2	
25	ダストシール	NBR	1	
24	Oリング	NBR	1	
23	Oリング	NBR	2	
22	Oリング	NBR	1	
21	Oリング	NBR	1	
20	弁　座	SBR	1	
19	割ピン	C2700W	1	
18	止めねじ	SUS304	1	
17	六角ボルト	SUS304	2	
16	六角ボルト・平座金	SUS304	3	
15	六角穴付止めねじ	SCM435	1	
14	六角ナット	C3604B	1	
12	弁　棒	SUS403	1	
11-5	蓋チェーン	合成樹脂	1	
11-4	口金蓋	合成樹脂	1	
11-3	口金フランジ	SCS13	1	
11-2	押し輪	SCS13	1	
11-1	差し金具	SUS304	1	
10	Oリングケース	合成樹脂	1	
9	めねじこま	CAC406	1	
8	弁座押さえ	CAC406	1	
7	弁押さえ	CAC406	1	
6	弁　体	CAC406	1	
5	キャップ	FCD450-10	1	
4	パッキン箱	FCD450-10	1	
2	弁箱蓋	FCD450-10	1	
1	弁　箱	FCD450-10	1	

記事 DESCRIPTIONS

承認 APPROVED	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 NAME
瀧本	北村		瀧本

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION

仕様 SPECIFICATION		
最高使用圧力 MAXIMUM OPERATING PRESSURE		0.75 MPa
試験圧力 TEST PRESSURE	弁箱 BODY	1.75 MPa
	弁座 SEAT	1.3 MPa
日付 DATE	2018/12/26	
尺度 SCALE		
型式 TYPE	B103S型	

主材料 MAIN MATERIAL	FCD450-10
呼び圧力 NOMINAL PRESSURE	7.5K
塗装 PAINT	内外面粉体塗装

図名 TITLE: JWWA B 103
水道用地下式消火栓 単口 75×335H

宮部鉄工株式会社 MIYABE IRON WORKS CO., LTD.

図番 DWG.NO. AM-F18651△

A3