| 記号 MARKS | 年月日 DATE | 改訂記事 REVISION | 担当 DESIGN | 承認 APPROVED |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |

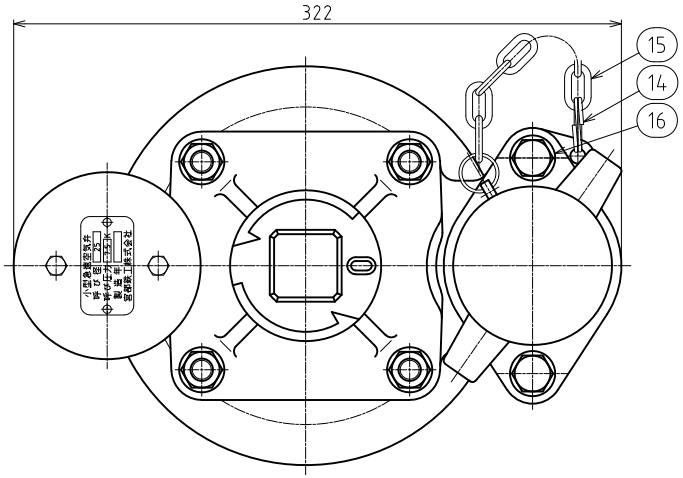





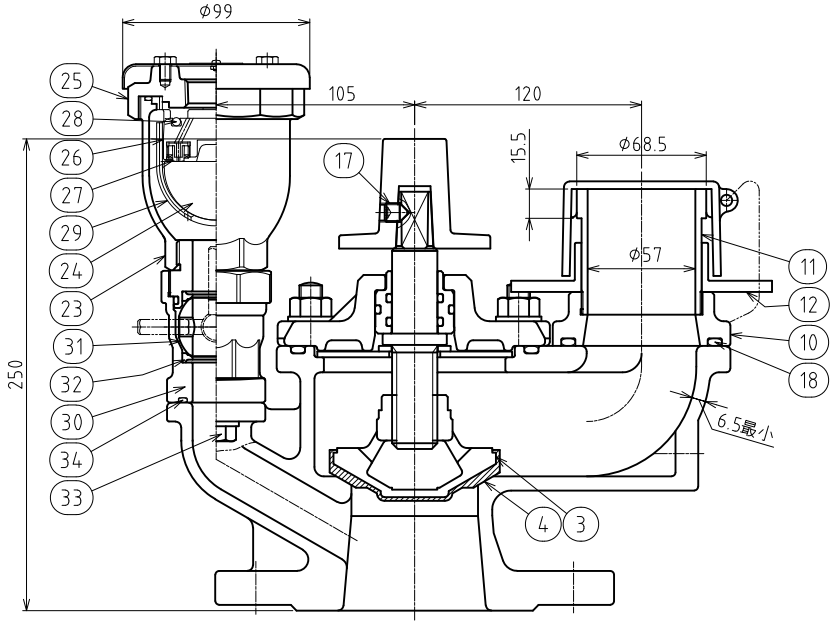


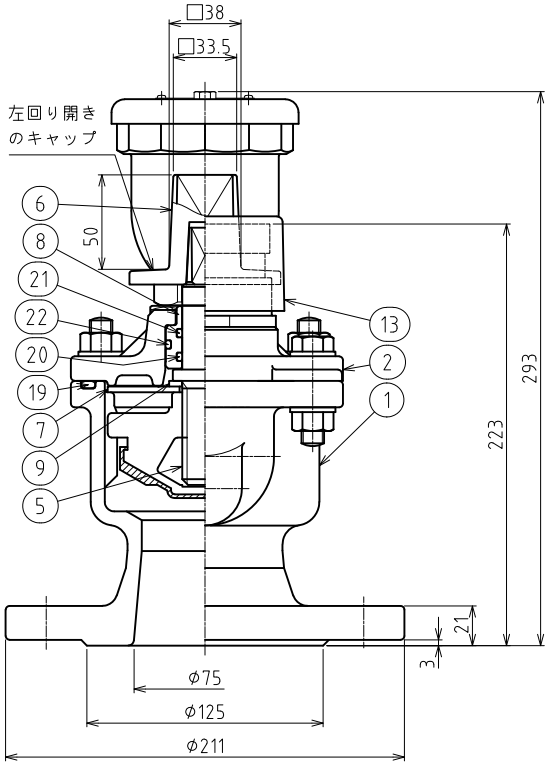


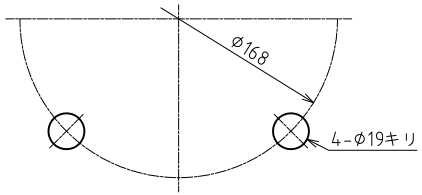


| 品番 NO. | 名称 NAME OF PARTS | 材料 MATERIAL | 数量 Q'TY | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Oリング | NBR | 1 | |
| 33 | 六角ボルト | SUS304 | 2 | 平座金付 |
| 32 | ボール弁弁座 | PTFE | 2 | |
| 31 | ボール弁弁体 | CAC411 | 1 | |
| 30 | ボール弁本体 | CAC411 | 1 | |
| 29 | 案　内 | 合成樹脂 | 1 | |
| 28 | 大空気孔弁座 | NBR | 1 | |
| 27 | 小空気孔弁座 | SBR/C3604 | 1 | |
| 26 | 遊動弁体 | 合成樹脂 | 1 | |
| 25 | 空気弁ふた | CAC411 | 1 | |
| 24 | フロート弁体 | 発泡樹脂 | 1 | |
| 23 | 空気弁弁箱 | CAC411 | 1 | |
| 22 | Oリング | NBR | 1 | |
| 21 | ベンタシール | NBR | 1 | |
| 20 | Oリング | NBR | 1 | |
| 19 | Oリング | NBR | 1 | |
| 18 | Oリング | NBR | 1 | |
| 17 | 六角穴付止めねじ | SUS304 | 1 | |
| 16 | 六角ボルトナット | SUS304 | 6 | 平座金付 |
| 15 | チェーン | PE樹脂 | 1 | |
| 14 | 二重リング | SUS304 | 2 | |
| 13 | 口金ふた | ABS樹脂 | 1 | |
| 12 | 押し輪 | SCS13 | 1 | |
| 11 | 差し金具 | SUS304 | 1 | 又はSCS13 |
| 10 | 口金フランジ | SCS13 | 1 | |
| 9 | スラストワッシャ | POM樹脂 | 1 | |
| 8 | Oリングケース | POM樹脂 | 1 | |
| 7 | 弁棒受け | SUS304 | 1 | |
| 6 | キャップ | FCD450-10 | 1 | |
| 5 | 弁　棒 | SUS403 | 1 | |
| 4 | 弁体弁座 | EPDM | 1 | |
| 3 | 弁　体 | CAC411 | 1 | |
| 2 | パッキン箱 | FCD450-10 | 1 | |
| 1 | 弁　箱 | FCD450-10 | 1 | |

| 記事 DESCRIPIONS |
|---|
| ※空気弁弁座漏れ試験圧力：0.75Mpa |
| 空気弁にはボール弁が付きます |

| 承認 APPROVED | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 NAME | 仕様 SPECIFICATION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧本 | 田中 | 吉居 | 瀧本 | 最高使用圧力 MAXIUM OPERATING PRESSURE | | 0.75 MPa |
| | | | | 試験圧力 TEST PRESSURE | 弁箱 BODY | 1.75 MPa |
| | | | | | 弁座 SEAT | ※1.3 MPa |
| 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | | | | | | |
| 日付 DATE | 2020/11/02 | | | 主材料 MAIN MATERIAL | | FCD450-10 |
| 尺度 SCALE | 1:2 | | | 呼び圧力 NOMINAL PRESSURE | | 7.5K |
| 型式 SCALE | MS-NAⅠ型 | | | 塗装 PAINT | | 内外面粉体塗装 |
| 図名 TITLE | エアネクスト消火栓<br>空気弁付地下式消火栓　単口　75 | | | | | |

宮部鉄工株式会社
MIYABE IRON WORKS CO.,LTD.

図番 DWG.NO. AM-F20268△

A2