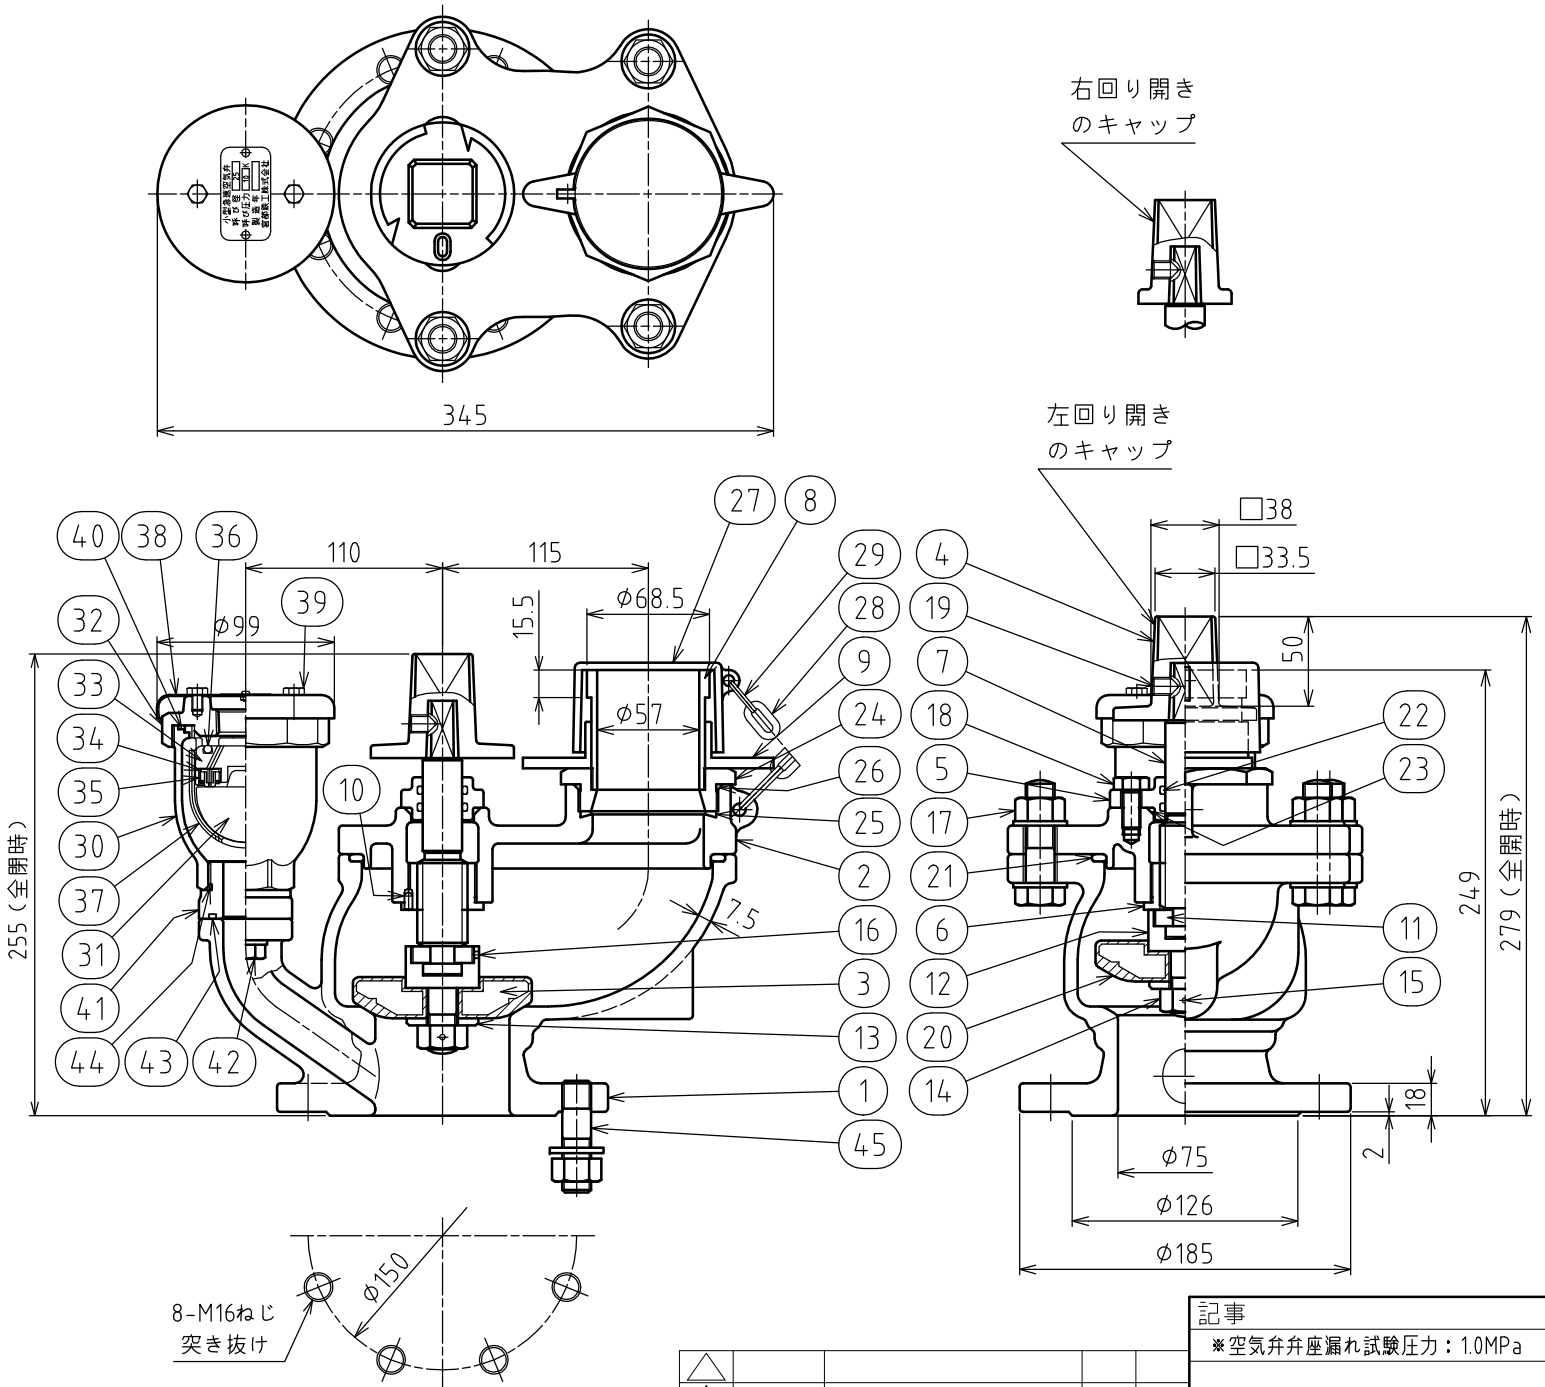

No,	名　称	材　料	数量	備　考
45	植込ボルトナット	SUS304	8	平座金付
44	Oリング	NBR	1	
43	Oリング	NBR	1	
42	六角ボルト	SUS304	2	平座金付
41	取付フランジ	CAC411	1	
40	Oリング	NBR	1	
39	六角ボルト	SUS304	2	
38	カバー	SUS304	1	
37	案　内	合成樹脂	1	
36	大空気孔弁座	NBR	1	
35	小空気孔弁座押え	合成樹脂	1	
34	小空気孔弁座	SBR/C3604	1	
33	遊動弁体	合成樹脂	1	
32	空気弁ふた	CAC411	1	
31	フロート弁体	発泡ABS樹脂	1	
30	空気弁弁箱	CAC411	1	
29	二重環	SUS304	2	
28	チェーン	合成樹脂	1	
27	ふ　た	合成樹脂	1	
26	Oリング	NBR	1	
25	ガスケット	SBR	1	
24	差し金具座	CAC406	1	
23	Oリング	NBR	1	
22	Oリング	NBR	2	
21	ガスケット	SBR	1	
20	弁体シート	EPDM	1	
19	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
18	六角ボルト	SUS304	2	
17	六角ボルトナット	SUS304	4	平座金付
16	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
15	割ピン	C2700W	1	
14	六角ナット	C3604B	1	
13	平座金	C3604B	1	
12	弁吊り	C3604B	1	
11	切欠ロックナット	C3604B	1	
10	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
9	押し輪	SCS13	1	
8	差し金具	SUS304	1	
7	弁　棒	SUS403	1	
6	めねじ	C3771B	1	
5	グランド	CAC406	1	
4	キャップ	FCD450-10	1	
3	弁　体	FCD450-10	1	
2	パッキン箱	FCD450-10	1	
1	弁　箱	FCD450-10	1	

仕　様		
MST-AⅡ型 FCD 10K 内外面粉体塗装	最高使用圧力	1.0 MPa
	試験圧力 弁箱	2.3 MPa
	試験圧力 弁座	※1.4 MPa

記号	年月日	改　訂　記　事	担当	承認
△				
△				

記事
※空気弁弁座漏れ試験圧力：1.0MPa

図名	エアタイトエル（MST-AⅡ型） 空気弁付地下式消火栓　単口 75					
課長	検図	設計	製図	第三角法		尺度
古居	古居	古居	瀧本	日付	2013/12/23	1:3
宮部鉄工株式会社				図番	M-13483 △	